


清ら水だより

特集

水やり管理で、地域自慢の農産物を育てる

南風原町、八重瀬町の農業

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 01 平成27年度 予算公表 | 11 貯水槽水道設置者のみなさまへお知らせ |
| 03 企業団ニュース | 12 南部水道探検隊がやってきた! |
| 04 水道週間の取組みについて | 13 おしえて!なぜぞコーナー／ |
| バスツアー・図画作品コンクール募集 | 水道水で風邪を予防しましょう |
| 07 水道料金等のお支払い方法 | 14 あのまち、このまち |
| 09 水質検査計画 | 15 清ら水紀行 |
| 10 平成26年度 水質検査結果 | |

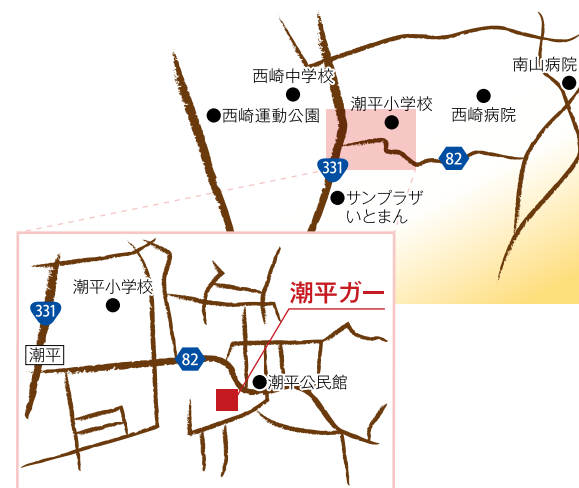

お問い合わせ先

- 水道料金に関すること
- 引越しによる開栓、閉栓に関すること
- 給水開始の受付並びに給水工事の監督及び検査に関すること

経営課 TEL 098-998-2151

- 水道工事に関すること
 - 水道水の漏水に関すること
- 施設課、管理課 TEL 098-998-2897
098-840-7677**

- 告示、又は広告に関すること
 - 文書の収受に関すること
- 総務課 TEL 098-998-5018**

清ら水紀行

県内初の国指定登録有形文化財

すんじゃ
潮平ガ-／糸満市

潮平ガ-は糸満市字潮平の緩やかな傾斜地に位置し、大型の切石を積み上げた屋根付きの水場や、石敷の洗場、家畜を洗うための溜め池などを備えた大規模な井泉です。古くから地域のウプガ-（産川）として利用され、ワキヤ-（ワチャー）とも呼ばれています。現在のように整備されたのは大正の末ごろで、上水道が整備されるまで字の貴重な水源として利用されました。現在でも水量は豊富で、付近住民の生活用水として活用されています。

また、地域の信仰の場の一つでもあり、水場とその後ろには香炉が据えられています。毎年旧暦1月2日には前年の字の人口報告を行い、後方の広場で新年を祝う風習が続いています。

潮平ガ-は、沖縄の優れた石造技術や用水施設の様子を知るうえでとても貴重なものとして、平成9年12月に県内初の登録有形文化財として登録されました。

郵便はがき

52円切手を貼ってください。

9010494

沖縄県八重瀬町字東風平1473番地2



南部水道企業団

「5つのマチガイ探し」係

フリガナ			年齢
お名前			
住所	〒		
TEL	()	男・女	
職業	会社員 主婦 自営業 アルバイト・パート 大学生(短大・専門学校等) 高校生 中学生 小学生 幼稚園 その他()		

クイズ正解者及びアンケートに答えて頂いた方の中から、抽選で20名様に図書カードをプレゼントいたします。

南風原町、八重瀬町に在住している方のみ応募出来ます。1世帯1名様までの応募となります。

応募締切 平成27年7月31日(金) 当日消印有効

※アンケートハガキは大切に保管し、本目的以外での個人情報の使用はいたしません。

資本的収支

資本的収入は、沖縄簡易水道等施設整備費国庫補助事業に係る補助金6,408万6千円、その他の資本的収入2,512万6千円で総額8,921万2千円を見込んでおります。

資本的支出としては、建設改良費3億3,901万2千円、企業償還金1億1,310万円、その他資本的支出185万3千円で総額4億5,396万5千円となっております。

建設改良費のうち沖縄簡易水道等施設整備費国庫補助事業は1億2,817万2千円、浄水施設整備事業は9,633万8千


円、送配水施設整備事業は8,280万円、消火栓設置工事等は472万1千円、営業設備費は2,698万1千円を予定しております。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3億6,475万3千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,300万6千円と過年度分損益勘定留保資金3億5,174万7千円で補てんすることとしております。

資本的収支



内 訳	予算額(税込)
収 入	8,921万2千円
補助金	6,408万6千円
その他資本的収入	2,512万6千円
支 出	4億5,396万5千円
建設改良費	3億3,901万2千円
企業償還金	1億1,310万円
その他資本的支出	185万3千円
収支差引	△3億6,475万3千円
補てん財源	3億6,475万3千円
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	1,300万6千円
過年度分損益勘定留保資金	3億5,174万7千円

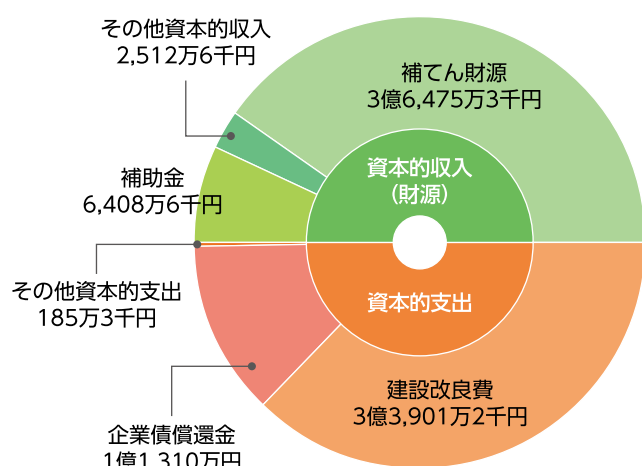

平成27年度の水道事業運営にあたっては、前年度に引き続き「安心・安全な水の安定供給」に努めるとともに、「効率的で健全な事業経営」に継続して取り組んでまいります。

水道用語解説

【独立採算制】

経済性を発揮する仕組みのひとつとして「地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てなければならない(地方公営企業法第17条の2第2項)」という「独立採算制の原則」があります。水道事業は、税金によらず水道料金などの収入によって運営されなければならないということです。

【給水収益】

水道事業会計における営業収益のひとつで、公の施設としての水道施設の使用について徴収する使用料のことです。水道事業収益のうち、最も重要な位置を占める収益であります。通常、水道料金として収入となる収益がこれに当たります。

【補てん財源】

資本的支出が資本的収入を上回った場合に、その差額を埋めるために必要な財源であります。補てん財源になる内部資金は、収益的収支で生じた利益金及び費用に計上された項目のうち現金の支出を伴わないものが内部資金となります。



水道事業をはじめとする公営企業の予算では、年度内の収入と支出全体を、事業の運営にかかる経常的な営業収支(収益的収支)と、施設整備の経費と財源の管理をする収支(資本的収支)に分けて内容を明確に示すこととされています。

業務予定量

平成27年度の業務予定は、給水戸数が1万8,516戸で、前年度当初予算に比べ736戸増加、給水人口についても6万7,221人で、前年度に比べ1,053人の増加を見込んでおります。

また、年間総配水量は7,338,426㎡で前年度に比べ100,554㎡の増加を見込んでおります。

日本の人口が減少傾向にある中、当企業団

収益的収支(損益計算書ベース)

収益的収支については、水道事業収益は、14億7,433万6千円(対前年度比1.42%増加)で、水道事業費用は、13億9,583万2千円(対前

構成町の人口は増加傾向で推移しており、給水戸数、給水人口とも増加が見込まれます。一方、一般家庭における節水意識の浸透や節水型機器の普及、雨水再生利用等、使用形態の変化などから水道使用量が減少傾向にあり、前年度に比べ多少の増加は見られるものの、収益の大幅な増加は見込めない状況にあります。

年度比9.24%減少)となっております。

水道事業収益から水道事業費用を差し引いた当年度純利益見込額は、7,850万4千円となります。


内 訳	予算額(税抜)
収 入	14億7,433万6千円
給水収益	13億9,620万7千円
その他営業収益	1,473万9千円
営業収益以外の収益	6,339万円
支 出	13億9,583万2千円
人件費	1億8,380万6千円
動力費	3,425万9千円
薬品費	46万3千円
修繕費	5,862万4千円
委託料	7,461万8千円
その他維持管理費等	5,614万3千円
受水費	6億6,057万1千円
減価償却費	2億7,512万5千円
資産減耗費	948万2千円
支払利息	4,235万3千円
その他雑支出	38万8千円
当年度純利益見込額	7,850万4千円

その他営業収益:主に下水道の徴収事務受託料、消火栓の維持管理負担金、公共工事などで廃止となる施設の補償金などがあります。
営業収益以外の収益:預金利息、料金の督促料や延滞金、長期前受金戻入などが含まれます。

動力費:浄水場、ポンプ場などの運転にかかる費用です。
薬品費:原水から安全な水道水をつくるために必要な薬品を購入します。
修繕費:施設や管路の補修にかかる費用です。
委託料:人件費経費削減が期待できる分野で、専門技術を持った民間企業などへの業務委託をすすめています。
その他維持管理費等:燃料費、光熱費、備消耗品費などが含まれます。

減価償却費:施設や備品などの資産価値が減少していく金額を費用化したものです。現金の支出を伴わない費用です。
資産減耗費:不要になったり、使用不可能などにより処分した資産の残った資産価値を減額します。現金などの支出がない費用です。

収益的収支

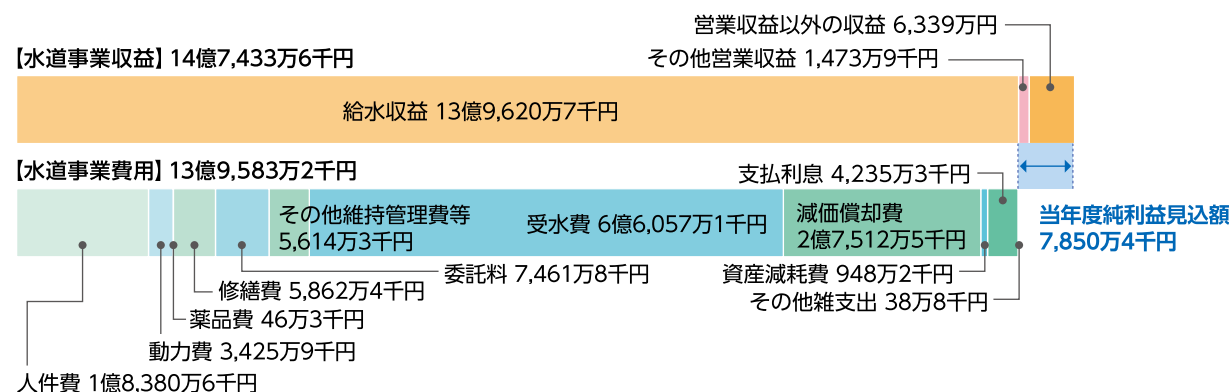

予算公表

平成27年度
南部水道企業団の予算概要



水道週間の取組みについて

趣旨

平成27年6月1日から6月7日までの1週間にわたり水道週間が実施されます。期間中は、全国各地で水道について学び、考える行事が行われます。

親子水道施設見学 バスツアー募集

目的

水道週間を通し、南風原町・八重瀬町の皆様に普段使用している水道水がどのようにつくられているかを知ってもらい、水道事業への理解と水資源や施設の重要性について知って頂く機会と考え、親子水道施設見学バスツアーを行います。

応募期間 平成27年4月13日(月)～5月25日(月)

定員 80名(定員に達し次第、締切り)

参加費 無料

※昼食時の弁当と飲み物は企業団が準備します。

問い合わせ 南部水道企業団

総務課 TEL 098-998-5018

実施日時 平成27年6月7日(日) 午前8時～午後4時30分

見学コース ①ギーザ地下ダム→②摩文仁浄水場→

③倉敷ダム→④石川浄水場

対象者 ①南風原町・八重瀬町内の小学4年生から6年生までの児童で、保護者同伴での参加とする。

②前回参加した方は対象外とする。

応募方法 保護者が電話または、当企業団の窓口で参加申込みを行う。

水道週間

小・中学生 図画作品コンクール募集

目的

南部水道企業団では、水道週間の取組みの一つとして、日常生活に欠くことのできない水道について理解を深めていただき、親しみや関心を高めてもらうため『水』をテーマとした図画コンクール作品を南風原・八重瀬町内の小学校及び中学校へ募集を行います。

平成26年度 第56回水道週間 小学生・中学生図画コンクール企業長賞



小学生低学年の部
南風原小学校 1年
伊佐 美優さん



小学生中学年の部
南風原小学校 3年
西銘 楓さん



小学生高学年の部
白川小学校 5年
永山 凜花さん



中学生の部
東風平中学校 3年
宮城 裕美さん

第14期南部水道企業団議会議員紹介



(左から)
神谷 秀明／浦崎 みゆき／大城 真孝／金城 秀雄／新垣 正春／赤嶺 雅和

構成町(南風原町・八重瀬町)の議会議員の任期満了に伴い、第14期議会議員が選出されました。平成26年10月21日の第1回臨時会において、議長に金城秀雄氏(八重瀬町議会)、副議長に大城真孝氏(南風原町議会)が当選決定しました。今後4年間、南部水道企業団議会活動を推進していくことになります。

監査委員紹介



代表監査委員
野原 茂喜氏



監査委員
新垣 正春氏

平成26年10月21日の第1回臨時会において、南部水道企業団規約第11条の規定に基づき、監査委員の選任同意が採決され、野原茂喜氏(南風原町出身)、新垣正春氏(議会選出)が選任されました。

議会議決事項

✓平成26年 第1回臨時会 (平成26年10月21日)

選挙第1号

●議長の選挙

選挙第2号

●副議長の選挙

同意第1号

●識見監査委員の選任同意

原案同意

同意第2号

●識見監査委員の選任同意

原案同意

✓平成26年 第4回定例会 (平成26年11月27日)

議案第13号

●企業長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

原案可決

議案第14号

●南部水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する

条例の一部を改正する条例

原案可決

議案第15号

●平成26年度南部水道企業団水道事業会計補正予算(第3号)

原案可決

決議第2号

●南部水道企業団水道施設等の視察

✓平成27年 第1回定例会 (平成27年3月30日)

議案第1号

●南部水道企業団企業職員の給与の種類及び基準

に関する条例

原案可決

議案第2号

●南部水道企業団水道事業給水条例の一部を改正

する条例

原案可決

議案第3号

●平成26年度南部水道企業団水道事業会計補正

予算(第4号)

原案可決

議案第4号

●平成27年度南部水道企業団水道事業会計予算

原案可決

〈特集〉
南風原町、八重瀬町の農業



水やり管理で、地域自慢の農産物を育てる



沖縄の農業はサトウキビが基幹作物になっていますが、近年ようになりました。現在、南風原町はカボチャやヘチマ、ストレマンゴー、オクラ、いんげん、小菊の拠点産地として認定されて

では地域の特色をいかした野菜やフルーツ、花卉などが栽培されるリチア、スターフルーツの拠点産地、八重瀬町はピーマン、紅イモ、



八重瀬町のピーマンの生産量は沖縄県全体の約60%を占めています。肉厚で大きく甘みがあるのが特徴で、子どもたちにも人気があります。小学校で収

マンゴーは平成二十三年に拠点産地認定されました。町内にはマンゴー農家などで組織する果樹部会があり勉強会や、先進地の視察を行うなど、品質や生産性の向上をめざしています。

町の南西部にある安里、仲座、与座区は紅芋の栽培に適した土壌（島尻マーシ）で、県内でも有数の産地です。地域の農家では栽培だけでなく、芋掘り体験や芋料理の研究などにも取り組んでいます。



八重瀬町

広大な耕地で様々な農産物



ヘチマも沖縄県内で一、二位を競う大産地です。南風原町では平成二十四年、町内産のヘチマに「はえばる美瓜（ビュウリー）」

南風原町を代表する野菜といえばカボチャ。昭和五十年頃、さとうきびの栽培からカボチャ栽培への転換が本格的に行われ、同時に県外への端境期を目指した出荷がはじまったといわれています。生産地の一つである山川区は平成二十一年度、農業用水の安定供給と活気あるユイマールのふるさとづくりが認められ、「おきなわふるさと百選」を受賞しました。



南風原町

カボチャ、ヘチマの一大産地



ピーマン農家
仲宗根 朝洋さん

いい木を育てる

八重瀬町のピーマン栽培は30～40年前から始まったと聞いています。それからずっと継続しているので、技術的なことは他の産地に比べてかなり高いと思います。脱サラして農業を始めたときも、そのような背景があったのでピーマンを始めることにしました。今、700坪のハウスで栽培しています。

ピーマンは9月にタネを播き、11月から翌年の6月までが収穫期です。草とりや病気・害虫対策といった農業の基本の他に、私が特に気をつけているのは、いい木を育てること。水をよく好む作物なので、木の状態を常に見ながら水やりをしています。先輩方の話をよく聞いた上で、自分なりに工夫し、いろいろ試していきたいですね。

穫体験が行われたり、ピーマンの歌が作られてCD化されたり、地元の高校生が食品会社と合同で規格外ピーマンを使った麺の開発を行ったりと、子どもたちもピーマンに注目しています。



肥大期の水やりが大事

カボチャはそれほど水を必要としない作物ですが、私は必要な時期には意識してやるようにしています。特に交配から2～3週間たった肥大期は大事な時期で、この時期の水やりがその後の成長に大きく影響します。沖縄の冬は風が強い日が多いので、茎が折れないように畑の周囲を

風よけのネットで囲んだり、ビニールハウスで覆ったりと温度管理にも気をつかいます。傷がつかないように1個1個シートを敷いたり、実にカバーをかけたり、細かく管理しながら、手間暇かけて育てることで、ホクホクで甘みのあるカボチャができるのです。

いいカボチャを作るためには、毎日畑に来て見るのが大切です。これからも、じっくりと慌てずにいいカボチャを作っていきたいですね。




カボチャ農家
赤嶺 武則さん
JAおきなわ南部地区
営農振興センター
當山 誠さん

という新しい名称をつけ、話題を呼びました。また、今年の一月には沖縄県内で初めてスターフルーツの拠点産地に認定されました。現在、南風原町はスターフルーツの県内生産量で一位になっていますが、これからさらに作付面積の拡大が計画されています。



水道料金等が決まるまで

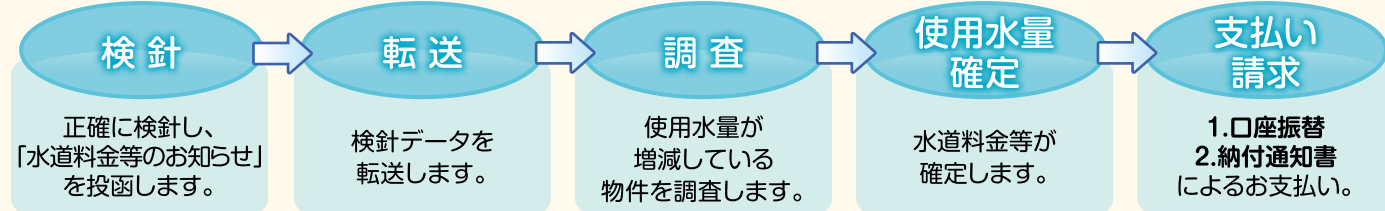

検針人が毎月、お客様宅の水道メータを検針にお伺いし、今回使用した水量を「水道料金等のお知らせ」で、お知らせします。使用水量とは、今回検針した指数から前回検針した指数を差し引いたものです。検針したデータは、企業団の水道料金調定システムに転送して、この中から使用水量に異常ないか、対象の再検針リストを抽出します。通常より使用水量に増減がみられる場合は、宅地内での漏水や水道メータ故障等が考えられることから、お客様宅へ電話連絡、または出向き、原因調査を行います。その後使用水量を確定し、南部水道企業団水道事業給水条例に定められている使用水量に応じた料金を徴収します。



水量不審宅での
漏水調査の様子



住民サービス

かけがえない一滴一滴の水を
皆様に安心して使ってもらえるよう、
これからも各種サービス業務を
展開していきます。



検針データから、水量不審宅(前月に比べ水の使用
量が増減しているお宅)をリストアップし、電話連絡等
により使用状況を確認します。それでも原因がわから
ない場合は、委託者が訪問し調査を行います。水漏れ
がある場合には、水道工事指定店を紹介いたします。
常に南部水道企業団では、漏水やメータ故障の早期発
見に努めています。

使用水量が多い時


- 家族の人数が増えていませんか？
- ご自宅に人が多く集まる機会がありましたか？
- シャワーや浴槽の使用、洗車や散水の回数はどうですか？

※水道メータより内側(屋敷内)は、所有者の財産ですので、維
持・管理はもちろんのこと、漏水の場合は個人負担で修理する
ことになります。

また、その漏水によって加算される水道料金も支払わなけれ
ばなりません。ただし、埋設されている管からの漏水の場合、
発見しにくい漏水であるため、企業団に水道料金の減免申請
をして頂いた後、減免が可能となっております。

メータをチェック

タンクが満水の状態で、家中の全ての
蛇口を閉めても「水道メータのパイ
ロット」が回っている時は水漏れの可
能性があります。

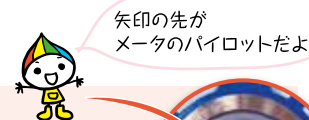

矢印の先が
メータのパイロットだよ

水道料金等、水道メータ検針、引越、宅内での
水漏れ調査についてのお問い合わせはこちらまで

経営課料金班
TEL(098)998-2151

～ 南風原町・八重瀬町へ転居してきた住民の方へ ～

水道料金等のお支払い方法

1 口座振替によるお支払い方法

口座振替は、使用者が指定する預金口座から水道料金等を自動的にお支払いする方法です。
※再度振替で引落しができない場合は③催告通知書で納付することができます。

振替日は検針の翌月15日、再度振替は30日です。
(振替日が土日祝祭日の場合は翌営業日になります)

教えてQ&A

Q 水道料金をクレジットカードで
お支払いはできますか？



A 現在、水道料金のお支払いは
「口座振替・納付書払い・企業
団窓口お支払い」のみでクレジッ
トカードでのお支払いは取り扱っ
ておりません。



口座振替のお申込み方法

1. 金融機関等窓口でのお申込み

お客様がお取り引きされている金融機関窓口まで次の物をご持参ください。

- ①預金通帳 ②金融機関等のお届け印鑑
③水道番号(検針票・納付書等に記載されています。)

取扱金融機関(順不動) 県内金融機関
●琉球銀行 ●沖縄銀行 ●沖縄海邦銀行 ●ゆうちょ銀行(郵便局)
●沖縄県労働金庫 ●コザ信用金庫 ●JAおきなわ

2. 南部水道企業団窓口でのお申込み

- ①預金通帳 ②金融機関等のお届け印鑑

2 納付通知書によるお支払い方法

納付通知書で納付期限内にお近くの金融機関(ゆうちょ銀行を除く)、又はコンビニエンスストアに
てお支払いする方法です。納付通知書に記載されている納付期限を過ぎますと金融機関又はコンビニ
エンスストアでのお支払いはできません。



①納付通知書(検針の当月末日発送)
初回に送付されます。



②督促納付通知書
(検針の翌月20日頃発送)

①で納められなかった方に
送付されます。



③催告通知書(検針の翌々月5日頃までに発送)

口座振替(再振替)、②督促納付通知書で
納めていない方へ最終的に送付されます。

※③催告通知期限が過ぎた場合は、
南部水道企業団の窓口でのお支払いになります。


お勧めします口座振替！

南部水道企業団では、新しい転居者、また
現在納付通知書で納めている方へ口座振替を
お勧めしております。口座振替なら指定され
た振替日に自動で引き落としされますので安
心です。



水質検査結果

「平成26年度水質検査計画」に基づき各配水系統（新川分岐系統、津嘉山調整池系統、八重瀬配水系統）の水質結果を公表します。

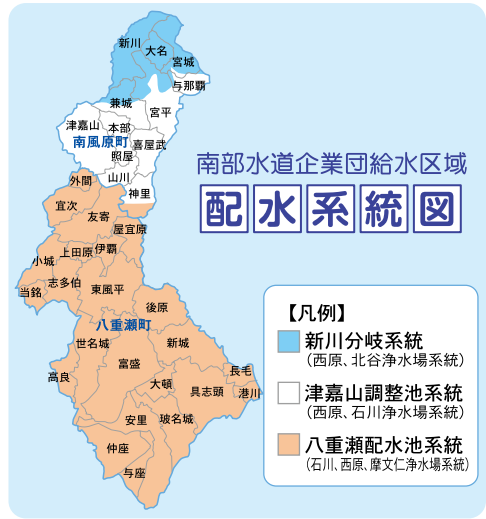

検査期間：平成26年4月1日～平成27年3月13日まで

【水質基準項目】

分類等	項目名	基準値	浄水		
			(新川分岐系統)	(津嘉山調整池系統)	(八重瀬配水池系統)
病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.12	0.10	2.78
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.017	0.011	0.017
重金属/無機物	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	15 1,4- ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	17 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	18 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	19 ベンゼン	0.01mg/l以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
一般有機化学物質	20				
	21 塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.0036	0.0024	0.003
	24 ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	25 ジブromokクロロメタン	0.1mg/l以下	0.015	0.013	0.017
	26 臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.033	0.029	0.038
	28 トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.0093	0.0075	0.0091
	30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.0054	0.0058	0.0087
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.001	0.001未満	0.001未満
消毒副生成物	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.035	0.030	0.025
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	18.1	17.6	23.1
	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38 塩化物イオン	200mg/l以下	29.9	30.0	37.4
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	36	35	123
	40 蒸発残留物	500mg/l以下	104	101	219
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
水道水が有すべき性状に関する項目	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001	0.000001	0.000001未満
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45 フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.7	0.6	0.5
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.54	7.64	7.71
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
基礎的性状	残留塩素	0.1 mg/l以上	0.78	0.80	0.52

水質検査計画(概要版)

南部水道企業団では、水道法第20条に基づく水質基準に係る水質検査を、毎年度水質検査計画を策定し実施しています。

この水質検査計画は、採水場所の選定(各系統から1地点以上で、その系統の水質を代表できる地点:系統ごとの距離的、時間的に最も近いと思われる地点)や、すべての水質基準項目(51項目)について、原水の環境から受ける要因や浄水の薬品・資材から受ける要因を勘案した検査頻度、異常時の対処方法をあらかじめ決めてあるものです。


ここでは、採水地点と各系統の概要を紹介します。各地点の検査頻度や基準値超過時の対応など詳しくは南部水道企業団のホームページに掲載してある「平成27年度南部水道企業団水質検査計画」をご覧ください。

ホームページアドレス >>> <http://nanbusuido.jp>

主な項目の検査頻度

一般細菌、大腸菌：毎月 消毒副生成物(総トリハロメタン等)：3か月に1回

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、硬度、蒸発残留物：八重瀬配水池系統で毎月

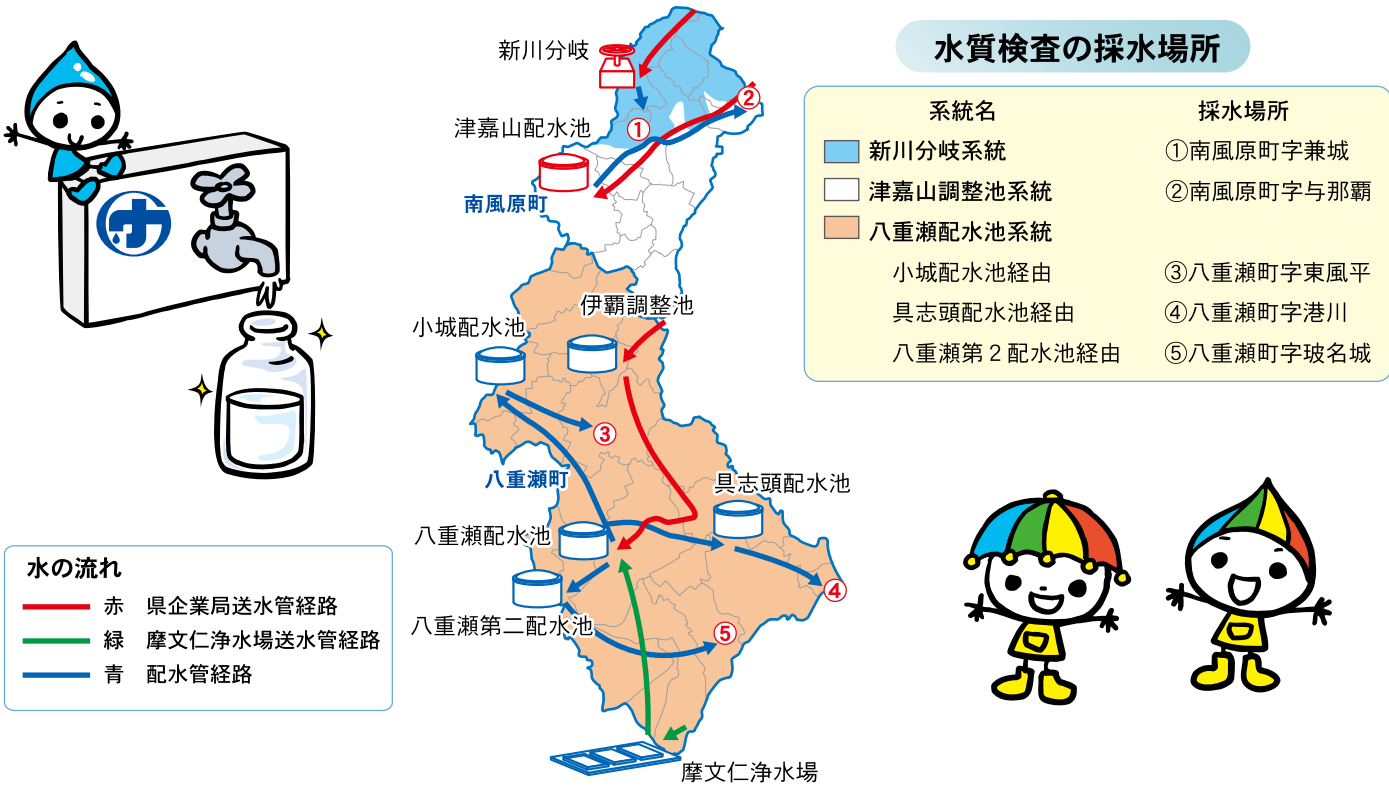

平成25年度給水系統の概要

給水区域内を、水の需要量や供給能力から3つの系統に分けて給水しています。各系統の水量、構成比や混合率は、平成25年現在で次のとおりとなっています。

	八重瀬配水池		新川分岐	津嘉山調整池
1日平均配水量 (m³/日)	企業団自己水 (摩文仁浄水場) 2,546	県企業局伊覇調整池 6,332	4,506	6,664
	自己水混合率 約28.6%			
	8,878			
配水量構成比 (%)	44.28		22.48	33.24

南部水道探検隊 がやってきた!



平成26年10月29日(水)に、東風平小学校2年生で構成された『南部水道探検隊』が、南部水道企業団の庁舎見学に来てました。

探検隊は、南部水道の庁舎内を見学し、南部水道の仕事はどんなことをしているのか、水道水が家に届くまでの道なり等を勉強しました。

また、探検隊が用意した質問コーナーにおいて、「どんなお仕事をしていますか?」、「楽しい時はいつですか?」、「大変な時はいつですか?」等の質問がありました。



質問コーナーの様子



水道水が家に届くまでの説明の様子



たくさんの質問ありがとうございました。
また、探検に来て下さい。



ときわ保育園のゆい組の園児たちが見学に来ました




また見学に来てね!



貯水槽水道設置者のみなさまへお知らせです

貯水槽水道の点検項目

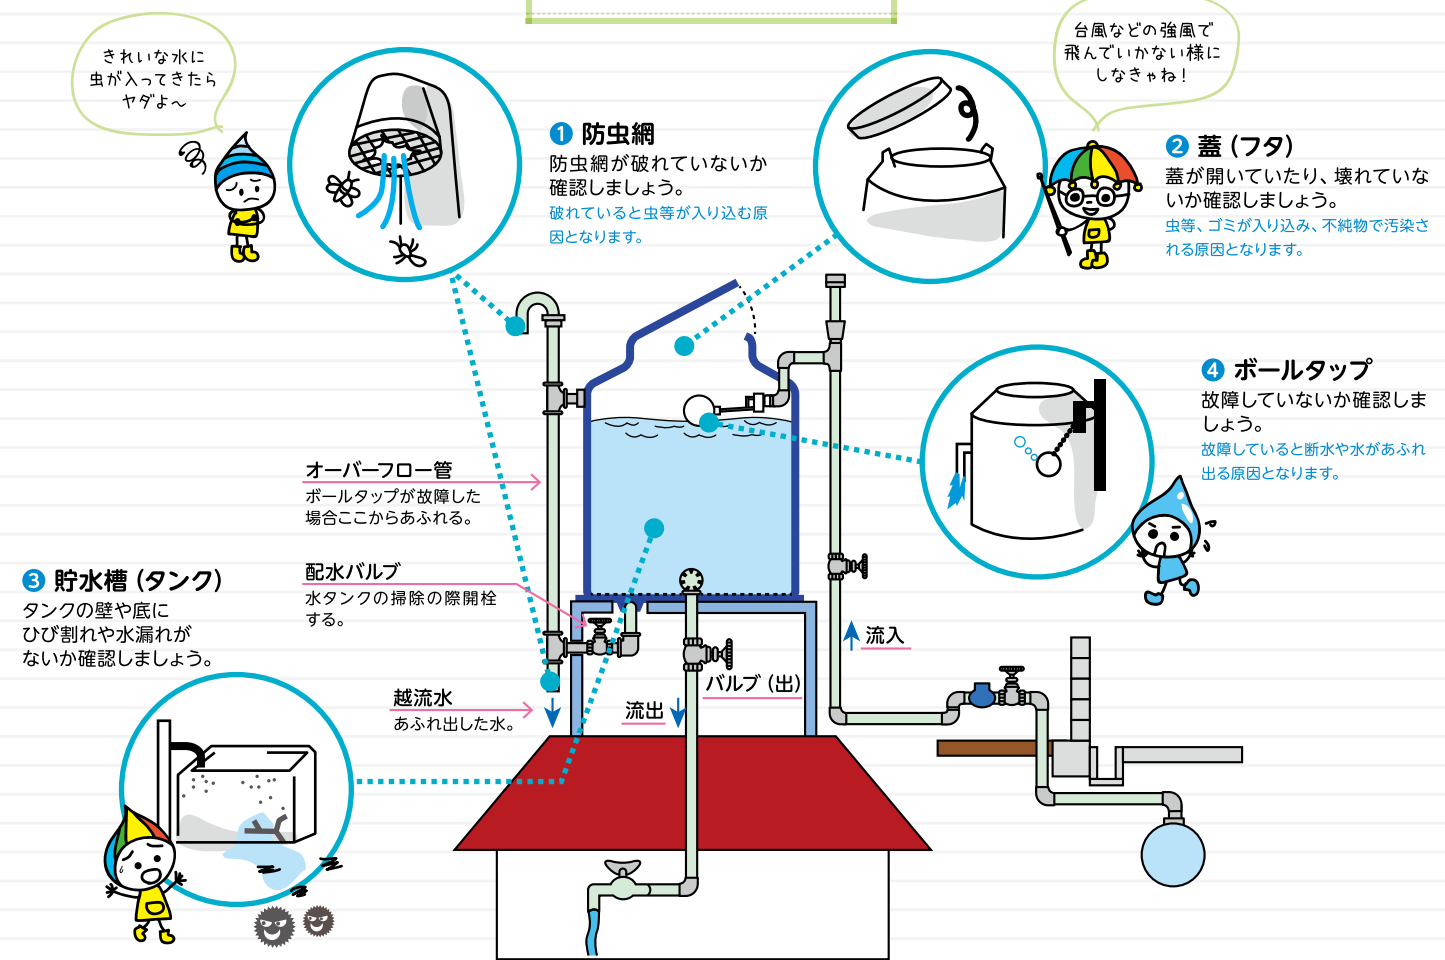

※建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第5号の登録

▼貯水槽の清掃
貯水槽の清掃は1年以内ごとに1回、定期的に沖縄県知事の登録を受けたものにより行いましょう。

貯水槽水道
設置者の
責務として

水道水を一度、受水槽に貯めて蛇口から給水する方式を受水槽方式給水といいます。(さらに屋上の高置水槽にあげた場合もあります。)

これら受水槽の管理が不十分だと内部に雨水や汚水が入ったり、サビや藻が発生し、水質が汚染されるおそれがあります。受水槽、高置水槽、給水装置等はいずれも所有者の財産であり、その管理は所有者・管理者が行うことになっています。

貯水槽水道の
定期点検を
お忘れなく!!

▼関係者への連絡
水道水が人の健康を害するおそれがあると知った時には直ちに水の供給を停止し、その水が危険である事を関係者へ周知しましょう。

◎定期点検を怠ると次の事が発生するおそれがあります。
・残留塩素が全く検出されない。
・異常な臭気、味、色、濁りがある。

▼貯水槽の点検
貯水槽の点検の際には、貯水槽内に不純物が入らないように注意し、貯水槽内の水が汚染されないように衛生管理を行いましょう。

▼水質検査
水質検査は、1年以内1回、定期的に、地方公共団体の機関、もしくは厚生労働大臣の指定するものにより、水の色、濁り、におい、味、残留塩素の有無に関する自主検査を受けましょう。

貯水槽は
所有者・管理者が
定期的に
点検を行ってね!

貯水槽水道
設置者へ

受水槽の有効容量が10m³を超えるもの(簡易専用水道)は水道法により、水道を管理し、年1回の清掃と検査機関による管理の状況に関する検査を受ける事が義務付けされているんだけど、有効容量が10m³以下のもの(小規模貯水槽水道)も、簡易専用水道に準じた管理になるんだよ。だから、きれいで安全なお水を使うのも設置者の責任になってくるから気を付けてね!!

おしらせ





各町のニュースをおとどけします

あのまち、このまち



八重瀬町
未来へつなげ、汗水節の心！
八重瀬町「汗水節の里」宣言。

平成26年12月19日、「汗水節の六つの心」を町ぐるみで実践し、人づくり・まち興しに努める八重瀬町「汗水節の里」宣言がなされました。県内外で親しまれている汗水節は、八重瀬町字仲座出身の仲本稔氏が昭和3年に沖縄県学務部・貯蓄奨励民謡募集に応募し「勤儉力行の奨」として詞が入選、翌年昭和4年に沖縄音楽の先駆者宮良長包氏が作曲し「汗水節」として発表されました。



人権の花、綺麗に咲きました。

翔南小学校で1月29日、人権の花開花式が行われました。昨年の11月に植付けを行い、児童らが協力し合い、毎日世話をしてきた花が綺麗に咲きました。児童代表の赤嶺きりさんは、「緑や花がどんどんいっぱいになっていくのがうれしい。これからも花いっぱい翔南小にしていきたい。」と喜びを語りました。今回、翔南小の児童らは、人権学習や花を育てることによって、命の大切さや、思いやりの心等について学習しました。

南風原町
児童らが心を込めて育てた
人権の花が綺麗に咲きました♪

アンケート 該当する項目にチェック・記入をお願いします。

■ 水の情報について、どのようなことが知りたいですか。
該当する項目にチェックをお願いします。(複数選択可)

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ 水質・安全性 | ☐ 水の相談窓口 |
| ☐ 節水方法 | ☐ 給水工事事業者 |
| ☐ 料金について | ☐ 災害時の対策について |
| ☐ 蛇口が故障した時の連絡先 | ☐ 最新の給水装置 |

■ 企業団への意見

■ イラストの5つの間違いを見つけて、○で囲んで下さい。




5つのマチガイ探し

抽選で20名様に
図書カードをプレゼント

AとBを見比べて、マチガイを探してみてね。

- 応募締切：平成27年7月31日(金)当日消印有効
- 応募方法：本紙に添付されている応募ハガキのアンケートと5つのマチガイを記入し52円切手を貼って応募して下さい。

※当選は商品の発送をもってかえさせていただきます。

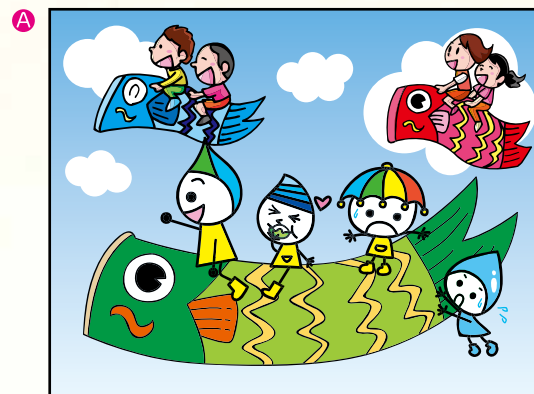

※ハガキに記入された氏名・住所・電話番号などの個人情報については、当選者への商品発送以外の使用をいたしません。

なぜなんでもコーナー

おしえて!



普段の生活の中で水道や水に関する疑問をびゅあながお答えします。
いつも気軽に使っている水だけど、あれっ?と思ったことがあれば企業団ホームページの代表メールへ質問くださいな。

メールアドレス info@nanbusuido.jp



Q1 「南部水道企業団から来た」という人に水道管の洗浄を勧められました。どうすればよいですか。



企業団職員を装ったり、企業団からの依頼を受けたように思わせる悪質な勧誘が発生しています。企業団では次のようなことは行いません。

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ■ 水道管内の洗浄を勧める | ■ 浄水器などの器具の販売 |
| ■ お客様からの依頼のない点検 | ■ 電話などでの調査やあっせん |



企業団職員や受託業者がメータ交換などで家庭を訪問する場合は、事前にお知らせします。その他の場合でも身分証明を携帯しています。
不審に思われた時は、これらの提示を求めるか、企業団までご連絡ください。

水道水で風邪を予防しましょう

空気が乾燥するこの季節、風邪にかからないようにするため、予防が大事です。
風邪の予防にも、水道水は大変重要です。
水道水を上手に使って健康に過ごしましょう!



① 手洗い・うがい

手洗い・うがいは風邪予防の基本です。外から帰ったら必ずしましょう。手洗いは石鹸を使うとより効果的です。



予防は、大事だね。



② 入浴

お風呂に入って体についた雑菌を落としましょう。また、冷えた体を温め、風邪をひかないようにするためには、湯船に入ってゆっくり温まるのが効果的です。



③ 水分補給

水分をきちんととって、のどや鼻をうるおし、ウイルスの進入を防ぎましょう。

